

OBEC HORNÁ LEHOTA

Horná Lehota 210, p. 027 41 Oravský Podzámok

Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

tel.: 0901 788 720, e-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk

Číslo: 133/2023/283 - 01

Horná Lehota, 22.05.2023

Vybavuje: Ing. Mansouri

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Navrhovateľ – spoločnosť **Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151** so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, ktorého v správnom konaní zastupuje splnomocnený zástupca **Marek Michtalik SPRE-M, IČO: 37669851**, miesto podnikania **Oravická 1244, 028 01 Trstená** podal dňa 10.05.2022 na tunajšej obci návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby '**15536 – Horná Lehota – Pod Stráň 2 – Rozšírenie NNK**' s navrhovaným umiestnením na pozemkoch v **katastrálnom území Horná Lehota** (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom podania bolo začaté územné konanie.

Popis stavby:

Jedná sa o rozšírenie NN siete, ktoré je navrhnuté so zámerom zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre nové odberné miesta v juhozápadnej časti lokality Pod Stráň.

- Do existujúceho NNK zemného káblového rozvodu AYKY-J 3x240+120mm² vedúceho západne od trafostanice 214/ts/h.lehota_bytovky bude vrezaná nová istiacia skriňa I-PRIS 7.1 č. 26. Jestvujúce zemné káblové vedenie bude vytýčené, odkopané a následne rozrezané. Na konce rozrezaného kábla budú prostredníctvom NN káblových spojok SVCZ 185-240 naspojované nové NN káble 2xNAYY-J 4x240 SM dĺžky cca 2 x 45 m a následne zapojené do novej istiacej skrine I-PRIS 7.1 č. 26. Istiaca skriňa bude uzemnená uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý bude uložený do výkopu spolu s navrhovaným NN káblovým vedením. Nové NN káblové vedenie bude uložené do chráničky HDPE 110 a položené do káblového lôžka. V celej trase navrhovaného NN zemného vedenia bude do výkopu uložená aj optická chránička HDPE 40 celkovej dĺžky cca 45 m. NN zemné káble a optická chránička budú prekryté výstražnou PVC fóliou červenej farby. Pozdĺž celej trasy nového káblového NN vedenia sa vzťahuje postranné ochranné pásmo 1m.

Obec Horná Lehota, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (ďalej v texte iba "stavebný úrad") podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba "stavebný zákon") a podľa § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona

oznamuje

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a súčasne

n a r i a d' u j e

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa

3. júla 2023 (pondelok) o 10:00 hod.

**so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade, Námestie slobody 1, Dolný Kubín
(8. poschodie v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín).**

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť počas úradných hodín pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade, ktorý sídli na 8. poschodí administratívnej budovy na Námestí slobody 1 v Dolnom Kubíne a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Prípadné stretnutie a nazeranie do spisu Vám odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom, aby Vám zamestnanec stavebného úradu mohol byť plne k dispozícii.

Stavebný úrad Vás upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v prípadnom odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Jozef Mäsiar
starosta obce

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Horná Lehota po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na webovom sídle Obce Horná Lehota.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Horná Lehota túto vyhlášku zaslať späť na adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....

.....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

- Navrhovateľ - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení Marek Michalík SPRE-M, Oravická 1244, 028 01 Trstená, IČO: 37669851
- Osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:

- Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
- Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P. O. BOX 4, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35763469
- Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866_10168
 - odbor starostlivosti o životné prostredie
 - pozemkový a lesný odbor
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31755194_181

Na vedomie:

- Obec Horná Lehota, Horná Lehota 210, p. 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 00314498
- SOcÚ - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Navrhovaná stavba predpokladá vrezat' do existujúceho NNK zemného káblového rozvodu AYVKY-1 3x240+120 so smeru od 214/15n.lehota_bytovky novú istiacu skríňu 1-PRIS 7 č.26. Konce rozrezaného kábla AYVKY-1 3x240+120 sa pri pripojenie novej skríne 1-PRIS 7 č.26 predlžia cez NN káblové spojky SVCCZ-185-240 novými NN kablami 2x NAYVY-1 2x 4x240 SM.

Zapojenie NN siete sa realizuje v zmysle výkresu jednofázovej schémy zapojenia. Pribežná skúška spíňací podmienuje min. hodnoty uzemiaťnía R_Z < 15Ω, koncová skúška vo vedení musí spĺňať podmienuje uzemiaťnía R_Z < 5Ω. Uzemiaťnía sa vyhotoví uzemiaťńacím pásikom FeZn 30x4, ktorý sa uclíži do výkupu spolu s navrhovaným NN káblovým vedením.


Nové káblové vedenia sa ukladajú do chráničiek HDPE 110 do káblového lôžka podľa sprisposobného výkresu uloženia káblov. Do výkresu sa spolu s navrhovanými NN vedením uloží v celej dĺžke optická chránička HDPE 40. Nad takto uložený zväzok sa optickú chráničku sa položí vystražná fólia PVC čiernej farby. Uloženie kábla do zeme musí byť splnené podmienky priestorového usporiadania vedení, t. j. min. hodnoty súbuhu a krížovania jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005.

Celková trasa nových NN vedení NAYY-J 4x240 SM je cca 2x 45m.
Celková trasa optické chráničky HDPE 40 je cca 45m.

- HASMA PRIS 7.1 DIN0 W 3/4 P2 IP2X

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41

- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou

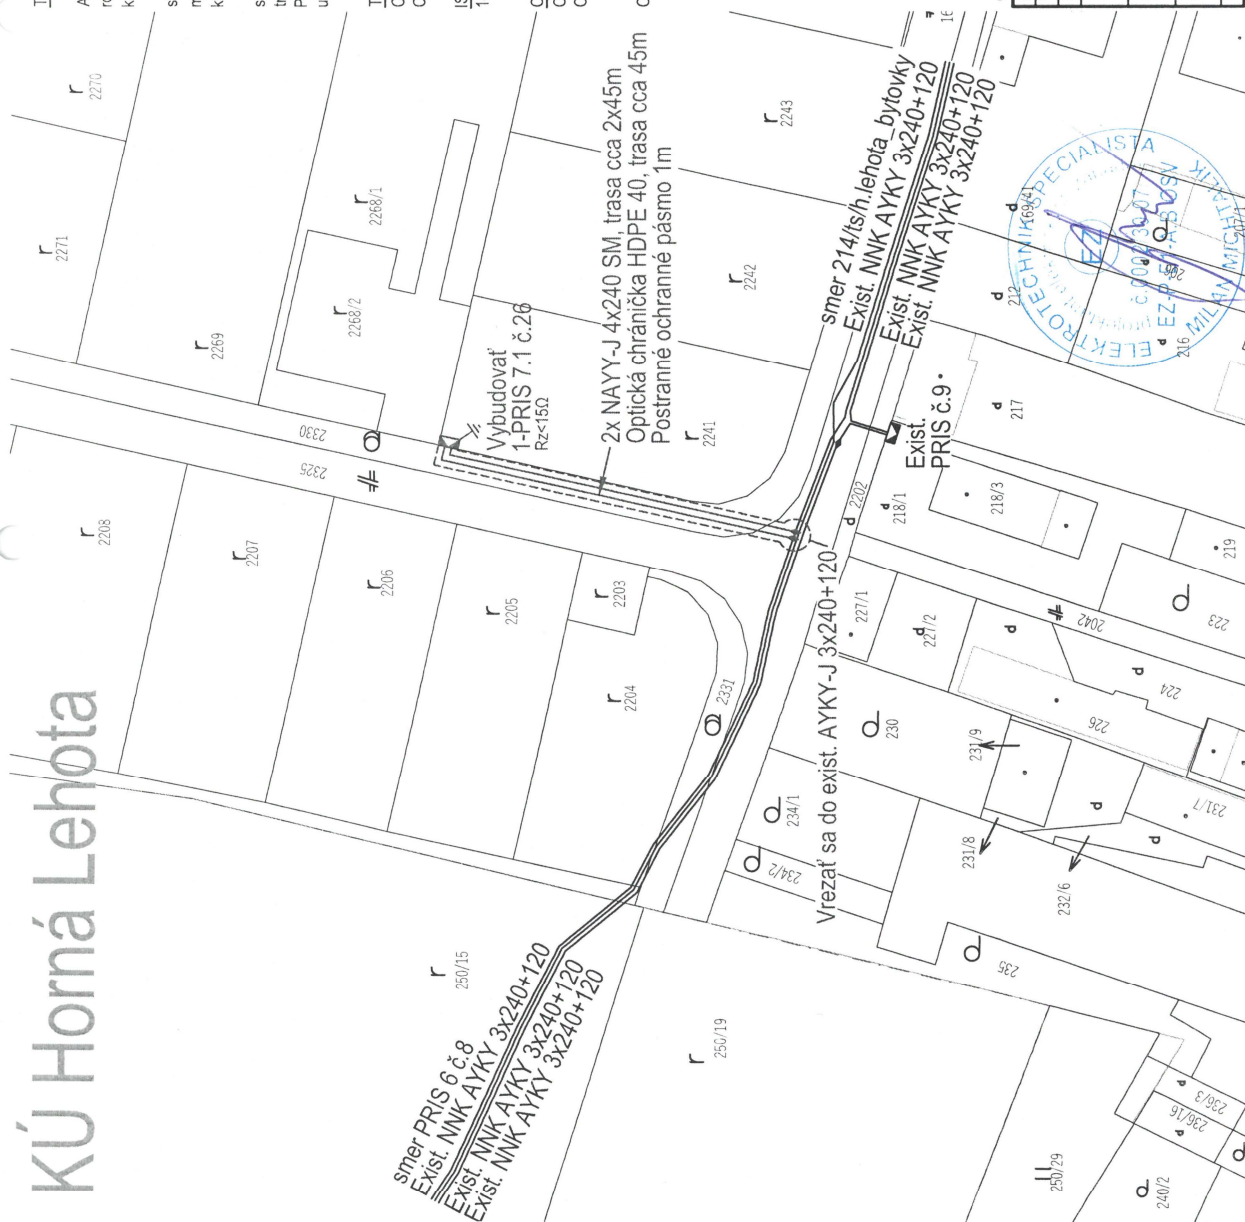

Zodpovednosť za obsah informácií v tomto dokumente nesie výhradne autor a príjemca.	
Projektant:	Milan Michalík
Vypracoval:	Milan Michalík
Kreslil:	Ing. Dušan Vrab
Investor:	Stredoslovenská Distribučná, a. s. ulica Pri Račianke 292/78, 010 47 Žilina
Stavba:	15536 - Horná Lehota - Pod Strán 2 Rozšírenie NNK
Miesto stavby:	Okras: Dolný Kubín Kataster: Horná Lehota
Názov výkresu:	Situčný výkres stavby
	Číslo výkresu: 01