

OBEC HORNÁ LEHOTA

Horná Lehota 210, p. 027 41 Oravský Podzámok

Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

tel.: 0901 788 720, e-mail: lenka.mansouri@oravskypodzamok.sk

Číslo: 56/2022/166-01

Horná Lehota, 24.05.2022

Vybavuje: Ing. Mansouri

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151** so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, ktorého v správnom konaní zastupuje splnomocnený zástupca **Marek Michalík SPRE-M, IČO: 37669851**, miesto podnikania **Oravická 1244, 028 01 Trstená** podal dňa 21.03.2022 na tunajšej obci návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby '**14261 – Horná Lehota – Pod stráž – Rozšírenie NNK**' s navrhovaným umiestnením na pozemkoch **v katastrálnom území Horná Lehota** (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom podania bolo začaté územné konanie.

Popis stavby:

Nové NN rozvodné vedenia celkovej dĺžky cca 500 m sú navrhované v plánovaných komunikáciách v súbehu s predpokladanou trasou ďalších verejných inžinierskych sietí. Z NN rozvádzača existujúcej stožiarovej trafostanice 214/ts/h.lehota_bytovky sa z rezervných vývodov pripoja nové NN zemné káblové vedenia 2 x (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, ktorými sa postupne pripojí 6 ks navrhovaných pilierových rozvodných istiacich skriň 1-PRIS 6.1 č.20, 2-PRIS 6.1 č.21, 3-PRIS 6.1 č.22, 4-PRIS 6.1 č.23, 5-PRIS 6.1 č.24 a 6-PRIS 6.1 č.25. Káblové prepoje medzi navrhovanými istiacimi skriňami budú zrealizované celoplastovými 4-žilovými káblami s PVC izoláciou a hliníkovým jadrom typu (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. NN káble budú ukončené v navrhovaných istiacich skrinách na svorkách príslušných vývodov. Každá istiacia skriňa sa uzemní uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN káblovým vedením. Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 90, položia do káblového lôžka a prekryjú výstražnou PVC červenou fóliou. Pozdĺž celej trasy nových káblových NN vedení sa vzťahuje ochranné pásmo 1m. V celej trase navrhovaných NN zemných vedení sa do výkopov uloží aj optická chránička HDPE 40.

Obec Horná Lehota, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (ďalej v texte iba "stavebný úrad") podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba "stavebný zákon") a podľa § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona

oznamuje

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a súčasne

n a r i a d' u j e

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

**21. júna 2022 (utorok) o 10:00 hod.
so stretnutím pri trafostanici vedľa bytového domu súp. č. 196.**

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť počas úradných hodín pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom obecnom úrade, ktorý sídli na 8. poschodí administratívnej budovy na Námestí slobody 1 v Dolnom Kubíne a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Prípadné stretnutie a nazeranie do spisu Vám odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom, aby Vám zamestnanec stavebného úradu mohol byť plne k dispozícii.

Stavebný úrad Vás upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v prípadnom odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Jozef Mäsiar
starosta obce

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Horná Lehota po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na webovom sídle Obce Horná Lehota.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Horná Lehota túto vyhlášku zaslať späť na adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....

.....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

- Navrhovateľ - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení Marek Michalík SPRE-M, Oravická 1244, 028 01 Trstená, IČO: 37669851
- Osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:

- Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
- Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P. O. BOX 4, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35763469
- Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866_10168
 - odbor starostlivosti o životné prostredie
 - pozemkový a lesný odbor
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31755194_181

Na vedomie:

- Obec Horná Lehota, Horná Lehota 210, p. 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 00314498
- SOcÚ - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

TECHNICKÉ RIŠENIE

Z NN rozvádzača exist. kioskovej trafostanice 214tsh.lehota, bytovky sa z rezervných vývodov pripoja nové zámenné NN káblové vedenia 2x (NJAYY-J 3x240+120 SM/SM, Novými NN káblami sa postupne pripoja nové istisice skrine 1-PRIS 6.1 č.20, 2-PRIS 6.1 č.21, 3-PRIS 6.1 č.22, 4-PRIS 6.1 č.23, 5-PRIS 6.1 č.24 a 6-PRIS 6.1 č.25. Zapojenie NN siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednotrovej schémy zapojenia. Do výkopu sa spolu s NN zariadením vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40.

Priebežná skríňa vo vedení musí spĺňať podmienku min. hodnoty uzemia R_z<15Ω, koncová skríňa vo vedení R_z<5Ω. Uzemnenie sa vyhotoví uzemiačom pásikom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN káblovým vedením.

Nové káblové vedenia sa ukladajú do chráničky HDPE 90 do káblového lôžka podľa sprievodného výkresu ukladania káblov. Nad takto uložený kábel a optickú chráničku sa položí výstražná fólia PVC červenej farby. Uloženie kábla do zeme musí byť spĺňať podmienky priestorového usporiadania vedení, t. j. min. hodnoty suteru a krčivosti jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005.

TRASA NOVÝCH VEDENÍ


Celková trasa nových NN vedení (NJAYY-J 3x240+120 SM/SM) je cca 500m.
Celková trasa novej optickej chráničky HDPE 40 je cca 500m.

ISTIACE SKRINE

- 1-PRIS 6.1 č.20
- 2-PRIS 6.1 č.21
- 3-PRIS 6.1 č.22
- 4-PRIS 6.1 č.23
- 5-PRIS 6.1 č.24
- 6-PRIS 6.1 č.25
- HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 1/5 P2 IP2X
- HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 1/5 P2 IP2X
- HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 2/4 P2 IP2X
- HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 2/4 P2 IP2X
- HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 2/4 P2 IP2X
- HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 1/5 P2 IP2X

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM V SIETI NN - 3 PEN - 50 HZ 3x400/230 TN-C

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke
 - ochrana izolovaním živých častí
 - ochrana zábranami alebo krytmi
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche
 - ochrana samostatným opoždeným napájaním
 - ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou

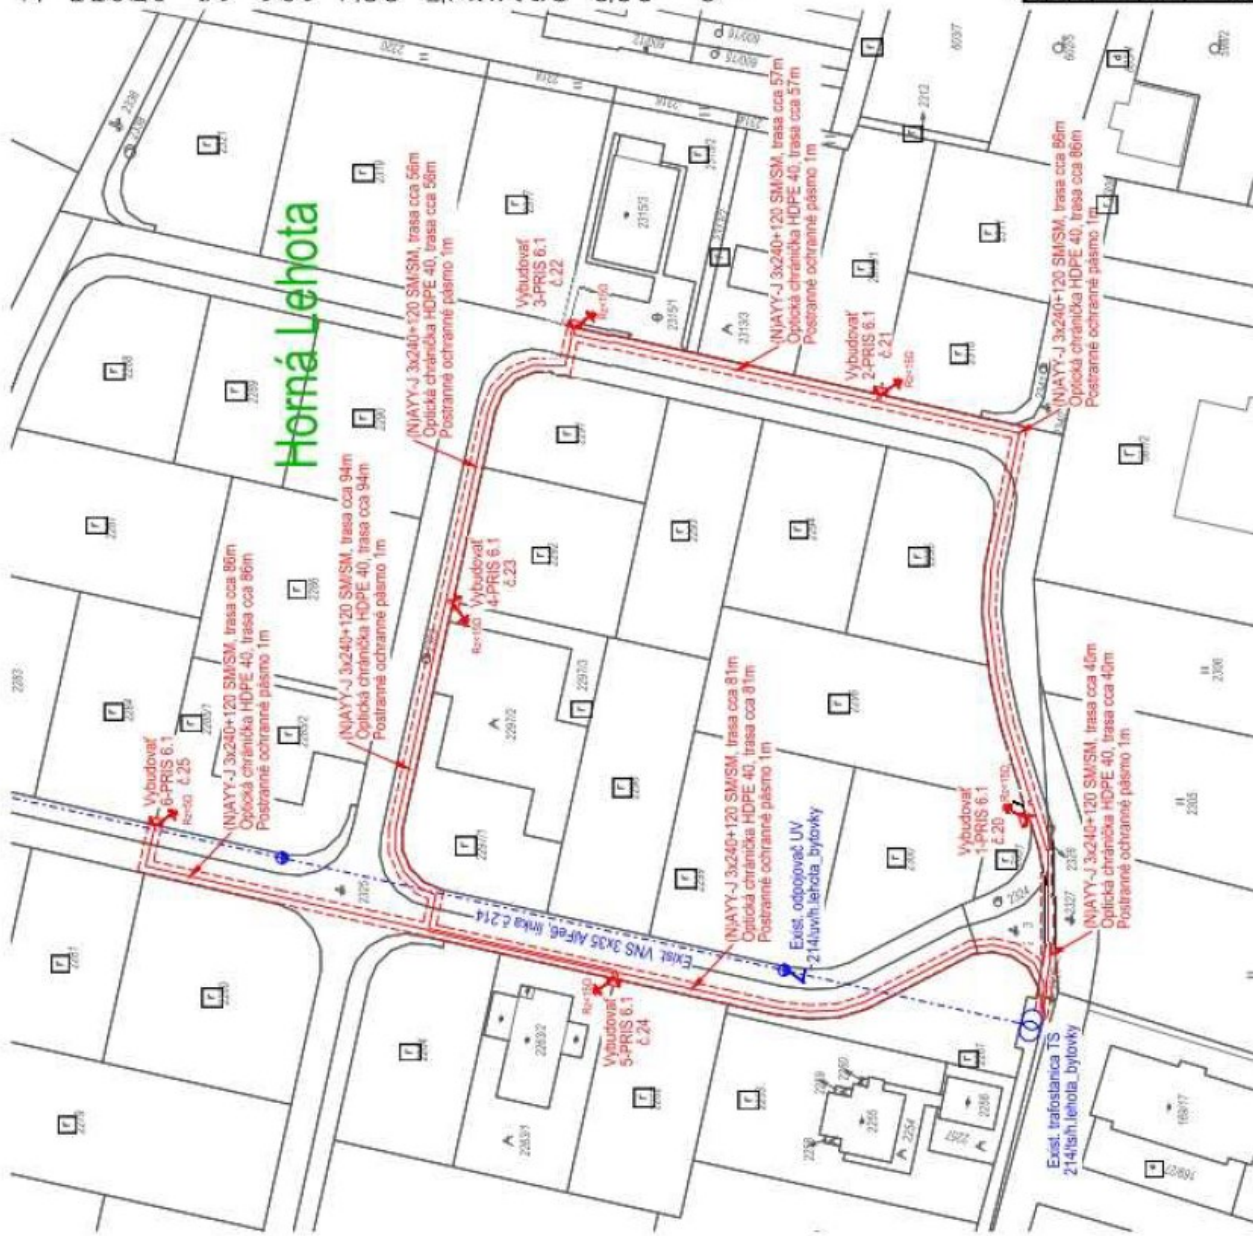

Celá projektová dokumentácia je chránená autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ňou vyžaduje súhlas autora projektu.

Zodp. projektant:	Milan Michtalik
Vypracoval:	Milan Michtalik
Kreslil:	Ing. Dušan Vrábo
Investor:	Stredoslovenská Distribučná, a. s.
Stavba:	ulica Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Miesto stavby:	14261 - Horná Lehota - Pod stráž
Kalaster:	Rozšírenie NNK
Okres:	Dorň Kubín
Arch. číslo:	03/12/2021
Mierka:	1:1000
Číslo výkresu:	01