

OBEC HORNÁ LEHOTA

Horná Lehota 210, p. 027 41 Oravský Podzámok

Číslo: 56/2022/166-02
Vybavuje: Ing. Mansouri

Horná Lehota, 23.06.2022

Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151** so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, ktorého v správnom konaní zastupuje splnomocnený zástupca **Marek Michtalík SPRE-M, IČO: 37669851**, miesto podnikania **Oravická 1244, 028 01 Trstená** podal dňa 21.03.2022 na tunajšej obci návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby '**14261 – Horná Lehota – Pod stráň – Rozšírenie NNK**' s navrhovaným umiestnením na pozemkoch v **katastrálnom území Horná Lehota** (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia).

Obec Horná Lehota, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (ďalej v texte iba "stavebný úrad") podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba "stavebný zákon") a podľa § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov preskúmala predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, posúdila vyjadrenia účastníkov konania a na tomto základe **rozhodla** podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby takto:

Navrhovateľovi: **Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151**
so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**

vydáva:

rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby

'14261 – Horná Lehota – Pod stráň – Rozšírenie NNK'

na pozemkoch v **katastrálnom území Horná Lehota**.

Objektová skladba umiestňovanej stavby: **SO 01 – Rozšírenie NNK**

Stavba sa umiestňuje na základe preukázania iného práva k pozemkom podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov - § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Popis stavby:

Nové NN rozvodné vedenia celkovej dĺžky cca 500 m sú navrhované v plánovaných komunikáciách v súbehu s predpokladanou trasou ďalších verejných inžinierskych sietí. Z NN rozvádzača existujúcej stožiarovej trafostanice 214/ts/h.lehota_bytovky sa z rezervných vývodov pripoja nové NN zemné káblové vedenia 2 x (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, ktorými sa postupne pripojí 6 ks navrhovaných pilierových rozvodných istiacich skriň 1-PRIS 6.1 č.20, 2-PRIS 6.1 č.21, 3-PRIS 6.1 č.22, 4-PRIS 6.1 č.23, 5-PRIS 6.1 č.24 a 6-PRIS 6.1 č.25. Káblové prepoje medzi navrhovanými istiacimi skriňami budú zrealizované celoplastovými 4-žilovými káblami s PVC izoláciou a hliníkovým jadrom typu (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM. NN káble budú ukončené v navrhovaných istiacich skrinách na svorkách príslušných vývodov. Každá istiacia skriňa sa uzemní uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným NN kábovým vedením. Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 90, položia do káblového lôžka a prekryjú výstražnou PVC červenou fóliou. Pozdĺž celej trasy nových káblových NN vedení sa vzťahuje ochranné pásmo 1m. V celej trase navrhovaných NN zemných vedení sa do výkopov uloží aj optická chránička HDPE 40.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude umiestnená v súlade so situáciou umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy (výkres č. 01 – Situačný výkres stavby), ktorú vypracoval Milan Michtalík, sídl. Západ 1053/51, 028 01 Trstená, projektant elektrických zariadení, č: 0002/30/07/EZ-P-E1-A,B/OSV a je súčasťou projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní.
- Projekt stavby pre stavebné povolenie bude spracovaný podľa projektovej dokumentácie pre územné konanie za dodržania podmienok daných v tomto rozhodnutí.
- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať ustanovenia platných právnych predpisov a slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na posúdenie správcov vedení, v ktorých blízkosti sa stavba umiestňuje.
- Pri príprave projektovej dokumentácie dodržať ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými plánovanými aj existujúcimi inžinierskymi sieťami. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie.
- Projektová dokumentácia musí byť spracovaná minimálne v rozsahu, ktorý sa požaduje pre vydanie stavebného povolenia (§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).
- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť všetky podmienky zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, uplatnené v tomto konaní. Je nutné vyžiadať si informácie o situovaní inžinierskych sietí a ich presné vytýčenie od správcov sietí a technicky vyriešiť ich prípadné prekládky, resp. križovania. V prípade potreby vypracovať projekt dočasného dopravného značenia uzávierky, resp. zvláštneho užívania komunikácie.
- Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť aj pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, avšak netýkajú sa priamo umiestnenia stavby, ale jej technického riešenia a realizácie (výkopových prác, prejazdnosti ciest počas výstavby a pod.).
- Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia predložiť na posúdenie všetkým dotknutým orgánom, ktoré sa vyjadrovali k projektovej dokumentácii pre územné konanie s výnimkou správcov inžinierskych sietí, ktorí vo svojom vyjadrení uviedli, že v záujmovom území sa ich inžinierske siete nenachádzajú.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov príp. správcov verejných inžinierskych sietí:

• **Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín**

(stanovisko č. 927/tech/BI/2022 zo dňa 07.03.2022)

- S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.
- V záujmovom území sa objekty a podzemné vedenia v správe OVS, a.s. nenachádzajú.
- Upozorňujeme, že predmetným územím môže byť vybudovaná vodovodná prípojka pre existujúce objekty, pri realizácii zemných prác je potrebné dodržať ochranné pásmo vodovodnej prípojky.

• **Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina**

(stanovisko č. 130103/22/A-0001 zo dňa 11.01.2022)

Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie a realizáciu:

- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie **súhlasíme**.
- V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000)
- Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
- Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
- V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovopravným vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.)
- Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
- V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.

• **SPP - distribúcia, a.s., Bratislava**

(stanovisko č. TD/NS/0274/2022/Šk zo dňa 05.04.2022)

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D;
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov;
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- Ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu;
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**. Nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti;
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.;
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby;
- K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa **nevyjadrujeme**.

• **Slovak Telekom, a.s., Bratislava**

(stanovisko č. 6612209088 zo dňa 21.03.2022, platnosť do 21.09.2022)

- V záujmovom území **nedôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, tel. +421 44 4328456
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- **Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny**
(stanovisko č. OU-DK-OSZP-2022/001055-DUD zo dňa 13.01.2022)
 - Stavbu „14261 – Horná Lehota – Pod stráň – Rozšírenie NNK“ umiestniť a povoliť v súlade so schválenými zásadami a zámermi hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Lehota.
 - Pri umiestnení a realizácii investičného zámeru dohliadnuť na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie, pri zemných, výkopových a stavebných prácach zabezpečiť stavebné stroje a stavebné mechanizmy proti únikom ropných látok do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.
 - Po ukončení všetkých zemných a stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.
- **Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve**
(stanovisko č. OU-DK-OSZP-2022/001045LAK zo dňa 03.02.2022)
 - Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby - podľa priloženej dokumentácie, budú zneškodnené v zmysle zákona v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na základe uzavretej zmluvy. Pri nakladaní so stavebným odpadom platí ustanovenie § 77 ods. 1, 2 zákona o odpadoch.
 - Vzniknutý odpad je možné dočasne zhromažďovať len na pozemkoch vo vlastníctve investora, alebo so súhlasom vlastníka pozemku.
 - Odpad kat. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, je povolené použiť len v mieste staveniska - na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou. V opačnom prípade je potrebné požiadať Okresný úrad Žilina o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s), v) zákona o odpadoch.
 - Po ukončení prác žiadame predložiť doklady o nakladaní s odpadmi tunajšiemu úradu.
- **Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy**
(stanovisko č. OU-DK-OSZP-2022/001022-002 zo dňa 19.01.2022)
Predpokladaná stavba je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a možno ju uskutočniť a užívať za nasledovných podmienok:
 - Pri križovaní a súbehu káblových vedení s podzemnými vedeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
 - Počas realizácie stavby zabezpečiť stavebné stroje tak, aby nedošlo k únikom znečisťujúcich látok (pohonné hmoty a oleje) do podzemných a povrchových vôd, ich zmiešaniu s vodami z povrchového odtoku alebo ich ohrozeniu v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- **Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor**
(stanovisko č. OU-DK-PLO-2022/001063-002 zo dňa 19.01.2022)
 - Na základe predloženej projektovej dokumentácie správny orgán zistil, že dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch v katastrálnom území Horná Lehota parcelách C KN par. č. 2301, 2315/2, 2293, 2285, 2310. Pozemky, na ktorých bude stavba realizovaná sú v katastri nehnuteľností vedené ako orná pôda. Investor je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
- **Krajský pamiatkový úrad Žilina**
(stanovisko č. KPUZA-2022/1058-2/6103/FUR zo dňa 24.01.2022)

- *Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.*
- **Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.**

Upozornenie:

- **Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k zahájeniu výstavby** ale tvorí súčasť dokladov pre prípravu projektovej dokumentácie. S realizáciou stavebných prác je možné začať až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia vydaného príslušným stavebným úradom.
- **Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.** Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.
- Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad v súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.
- Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli podané žiadne námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151 so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ktorého v správnom konaní zastupuje splnomocnený zástupca Marek Michalík SPRE-M, IČO: 37669851, miesto podnikania Oravická 1244, 028 01 Trstená podal dňa 21.03.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby '14261 – Horná Lehota – Pod stráň – Rozšírenie NNK' s navrhovaným umiestnením na pozemkoch v katastrálnom území Horná Lehota (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia).

Pozemky, na ktorých má byť stavba umiestnená sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1422 v katastrálnom území Horná Lehota vo vlastníctve obce Horná Lehota a podľa výpisov z listov vlastníctva č. 1411, 1414, 1428, 1436, 1438, 1443, 1448, 1456 a 1458 v katastrálnom území Horná Lehota vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb. Navrhovateľ v územnom konaní nepredložil súhlasy vlastníkov resp. spoluvlastníkov pozemkov s umiestnením stavby, keďže iné právo k pozemkom podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona navrhovateľovi vyplýva z iného právneho predpisu - § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého navrhovateľ môže zriaďovať v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a vlastníkov (správcov) verejných inžinierskych sietí a splnomocnenie na zastupovanie v konaní.

Stavebný úrad listom zo dňa 24.05.2022 oznámil začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky. Tým istým oznámením stavebný úrad oznámil začatie územného konania aj dotknutým orgánom. Predmetné oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Horná Lehota po dobu 15 dní.

Na prerokovanie návrhu stavebný úrad nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.06.2022. V oznámení o začatí územného konania stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň ich v súlade s ustanovením § 42 ods. 5 stavebného zákona upozornil, že v prípadnom odvolacom konaní nebude prihliadané na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené môžu byť.

K návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina; SPP - distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Okresný úrad Dolný Kubín - odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor; Krajský pamiatkový úrad Žilina. Podmienky dotknutých orgánov boli skoorinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu územného konania posúdil v súčinnosti s ostatnými dotknutými orgánmi predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, posúdil, či návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické podmienky, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.. Návrh na vydanie územného rozhodnutia je spracovaný v zmysle platných predpisov stanovených stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných a technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Nakoľko v konaní neboli uplatnené žiadne námietky zo strany účastníkov konania, stavebný úrad v tejto veci nerozhodoval.

Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a preto na základe výsledkov priebehu územného konania a posúdeného predloženého návrhu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Horná Lehota, Horná Lehota 210, p. 027 41 Oravský Podzámok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovenia Správneho súdneho poriadku.

Za vydanie rozhodnutia bol uhradený správny poplatok vo výške 100,- € podľa položky 59 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Jozef Mäsiar
starosta obce

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Horná Lehota po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na webovom sídle Obce Horná Lehota.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Horná Lehota túto vyhlášku zaslať späť na adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

.....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Príloha pre navrhovateľa:

- Overená projektová dokumentácia

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

- Navrhovateľ - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení Marek Michtalík SPRE-M, Oravická 1244, 028 01 Trstená, IČO: 37669851
- Osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Dotknuté orgány:

- Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36672254
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
- Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P. O. BOX 4, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35763469
- Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866_10168
 - odbor starostlivosti o životné prostredie
 - pozemkový a lesný odbor
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31755194_181

Na vedomie:

- Obec Horná Lehota, Horná Lehota 210, p. 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 00314498
- SOcÚ - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Z NN rozvádzača exist. kostkovej trafostanice 214/15 kV, bytovky sa z rezervných vývodov pripoja nové zemné NN káblové vedenia 2x (N1AYY-J 3x240+120 SM/SM, Novými NN káblami sa posúpuje pripojenie nové ističie skrine 1-PRIS 6.1 č.20, 2-PRIS 6.1 č.21, 3-PRIS 6.1 č.22, 4-PRIS 6.1 č.23, 5-PRIS 6.1 č.24 a 6-PRIS 6.1 č.25. Zapojenie NN siete sa realizuje v zmysle výkresu jednotrovej schémy zapojenia. Do výkopu sa spolu s NN zamedením ukladá v celej trase optická chránička HDPE 40.

Priebežná skríňa vo vedení musí spĺňať podmienku min. hodnoty uzemia R_z≤15Ω, koncové skríňa vo vedení R_z≤5Ω. Uzemnenie sa vyhovuje uzemiačim pásmom FeZn 30x4, ktorý sa ukladá do výkopu spolu s navrhovaným NN kábovým vedením.

Nové káblové vedenia sa ukladajú do optických chrániček sa položí výstražná páska PVC červenej farby. Uloženie kábla do zeme musí byť splnenie podmienky priestorového usporiadania vedení, t.j. min. hodnoty súbehu a krížovania jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005.

TRASA NOVÝCH VEDENÍ:

Celková trasa nových NN vedení (N1AYY-J 3x240+120 SM/SM) je cca 500m.

Celková trasa novej optické chráničky HDPE 40 je cca 500m.

ISTIAČE SKRINE:


- 1-PRIS 6.1 č.20 - HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 1/5 P2 IP2X
- 2-PRIS 6.1 č.21 - HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 1/5 P2 IP2X
- 3-PRIS 6.1 č.22 - HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 2/4 P2 IP2X
- 4-PRIS 6.1 č.23 - HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 2/4 P2 IP2X
- 5-PRIS 6.1 č.24 - HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 2/4 P2 IP2X
- 6-PRIS 6.1 č.25 - HASMA PRIS 6.1 DIN0 W 1/5 P2 IP2X

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V SÍTI NN - 3 PEN - 50 HZ 3x400/230 TN-C:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zabránením alebo krytím
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche
- ochrana samostatným odpojením napájania
- ochrana použitím zariadení tresty ochrany II alebo rovnocennou ochranou

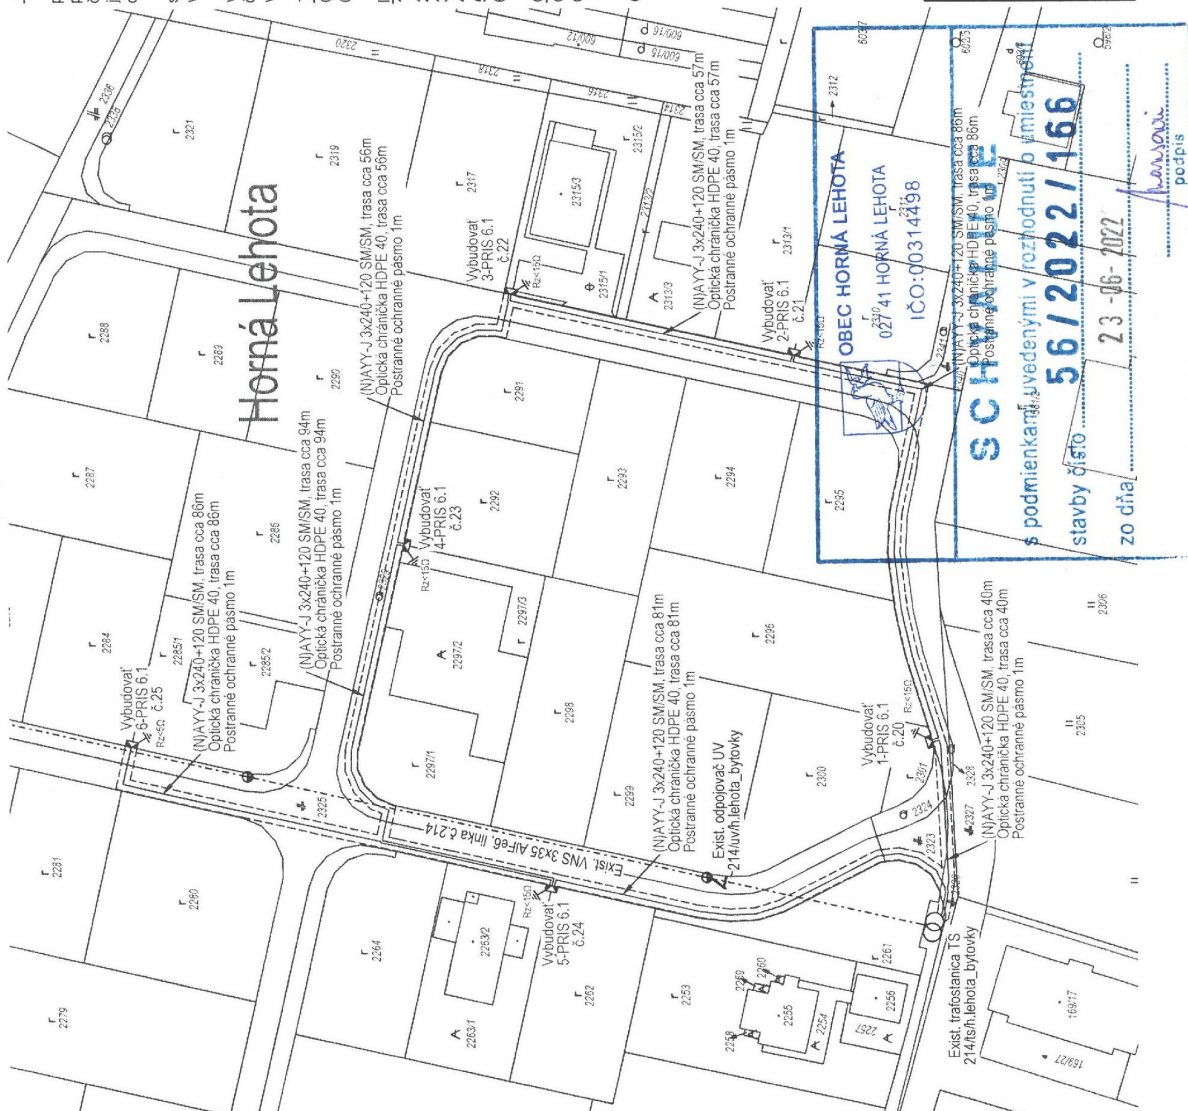

Celá projektová dokumentácia je chránená autorským zákonom. Akékoľvek manipulácie s ňou vyznačujú silu autoru projektu.

Zodp. projektant:	Milan Michalik
Vypracoval:	Ing. Dušan Vráb
Kreslil:	Ing. Dušan Vráb
Investor:	Sredoslovenská Distribučná, a. s.
Stavba:	ulica Pri Račianke 2927/8, 010 47 Žilina
Miesto stavby:	14261 - Horná Lehota - Pod stráž
Názov výkresu:	Okres: Dolný Kubín
	Kataster: Horná Lehota
	Situčný výkres stavby
	Číslo výkresu: 01

